




## 7 ガス・水道

17表 上水道の給水量と給水人口の推移

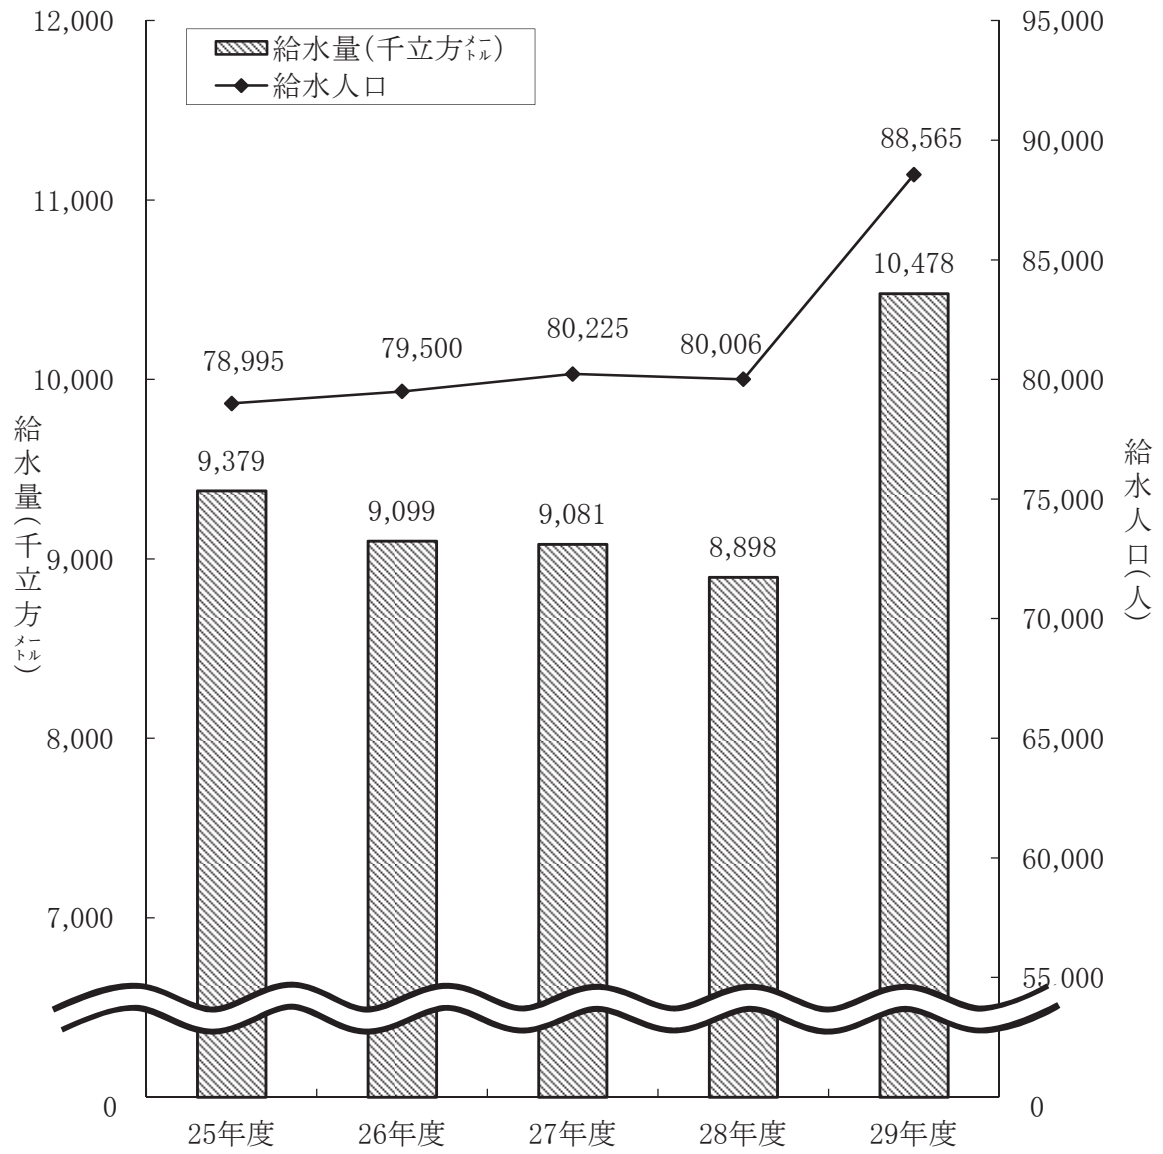

## 7-1 都市ガス消費量

(単位:立方メートル・戸)

(各年12月31日現在)

年次	ガス生産量 (受入量)	需要戸数	ガス消費量				
			総数	商業用	家庭用	その他	工業用
平成 26	14,211,480	7,013	14,218,990	259,903	1,818,113	439,768	11,701,206
27	15,211,450	7,224	15,283,531	242,143	1,821,833	416,721	12,802,834
28	16,295,550	7,558	16,241,372	228,918	1,847,916	423,838	13,740,700
29	16,518,146	7,660	16,415,366	236,419	1,949,570	441,648	13,787,729
<b>30</b>	<b>15,463,240</b>	<b>7,730</b>	<b>15,429,393</b>	<b>232,299</b>	<b>1,790,688</b>	<b>426,684</b>	<b>12,979,722</b>
30年 1月	1,551,580	7,571	1,503,207	23,068	195,930	37,636	1,246,573
2	1,563,470	7,594	1,599,077	26,780	219,881	57,057	1,295,359
3	1,523,730	7,597	1,577,904	22,561	205,350	48,312	1,301,681
4	1,253,730	7,609	1,254,418	19,347	193,471	30,763	1,010,837
5	1,161,990	7,596	1,232,984	16,368	161,870	21,974	1,032,772
6	1,195,770	7,631	1,187,953	17,352	135,640	27,149	1,007,812
7	1,147,230	7,905	1,176,833	17,430	115,293	36,424	1,007,686
8	1,032,740	7,895	1,043,077	23,319	85,468	52,250	882,040
9	1,098,570	7,636	1,070,861	18,440	88,106	41,426	922,889
10	1,199,100	7,637	1,206,389	14,719	105,911	24,633	1,061,126
11	1,271,340	7,681	1,228,349	14,183	124,668	20,027	1,069,471
12	1,463,990	7,730	1,348,341	18,732	159,100	29,033	1,141,476

資料:北日本ガス株調

(注) 熱量変更に伴い、ガス生産量をガス受入量に変更した

## 7-2 上水道の

年 度	給水量 (千立方 メートル)	給水件数 ( 件 )	有収水 量(千立 方メー トル)	口 径 別 使 用 水 量							
				口 径 1 3 mm		口 径 2 0 mm		口 径 2 5 mm		口 径 3 0 mm	
				件数(件)	数量(千 立方メー トル)	件数(件)	数量(千 立方メー トル)	件 数 ( 件 )	数量(千 立方メー トル)	件 数 ( 件 )	数量(千 立方メー トル)
平成25年度	9,379	339,543	7,522	187,236	2,914	140,974	3,310	6,874	295	1,609	203
26	9,099	343,836	7,434	187,633	2,833	144,806	3,321	6,909	293	1,635	208
27	9,081	348,565	7,413	188,424	2,791	148,702	3,356	6,904	282	1,690	213
28	8,898	352,925	7,481	188,692	2,785	152,713	3,423	6,941	285	1,733	214
29	10,478	318,195	8,287	170,588	3,151	137,301	3,738	6,124	311	1,529	223
29年 1月	891	30,162	608	16,009	224	13,167	278	593	24	146	17
2	803	32,619	692	17,636	267	13,930	301	622	27	155	19
3	874	30,183	641	15,989	235	13,211	295	591	25	147	18
4	846	32,761	734	17,709	287	13,997	323	622	29	156	20
5	868	30,355	648	16,091	239	13,276	302	595	24	147	17
6	849	32,781	754	17,690	291	14,030	329	624	27	159	20
7	906	30,487	658	16,153	243	13,342	301	597	25	148	17
8	903	32,867	760	17,733	300	14,075	337	627	27	155	21
9	883	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0
10	892	32,943	1,372	17,769	523	14,109	624	629	51	157	37
11	860	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
12	903	33,037	1,414	17,809	537	14,164	646	624	52	159	37

※平成29年4月1日に上水道事業と簡易水道事業を統合した  
 ※平成29年10月1日以降、料金改定あり、また旧鹿沼市エリアの検針を隔月とした

資料：鹿沼市上水道のあらまし

(注1) 四捨五入の関係で合計値が一致しないことがある

(注2) 簡易水道・専用水道等は含まない

# 給水状況

(各年度(月)末現在)

(有収水量)								1日平均 給水量 (立方メートル)	世帯		人口		
口径40mm		口径50mm		口径75mm		口径100mm			給水 世帯数	1世帯 当り年 間給水 量(立 方メ ートル)	給水 人口	1人当 たり年 間給水 量(立 方メ ートル)	
件数 (件)	数量(千 立方メートル)	件数 (件)	数量(千 立方メートル)	件数 (件)	数量(千 立方メートル)	件数 (件)	数量(千 立方メートル)						
1,449	233	1,101	398	264	162	36	7	25,697	28,430	330	78,995	119	
1,462	247	1,092	377	263	148	36	7	24,930	28,783	316	79,500	114	
1,460	235	1,093	383	264	147	28	7	24,812	29,237	311	80,225	113	
1,477	233	1,082	389	263	146	24	7	24,378	29,541	301	80,006	111	
1,353	249	1,030	458	240	151	30	6	28,708	33,027	317	88,565	118	
127	19	93	34	24	11	3	1	施設状況  施設 施設能力/日 井戸数 第1浄水場 7,810 立方メートル 6井 第2浄水場 3,480 立方メートル 11井 第3浄水場 5,770 立方メートル 5井 第4浄水場 8,800 立方メートル 3井 第5浄水場 6,000 立方メートル 2井 下沢浄水場 880 立方メートル 1井 野尻浄水場 525 立方メートル 1井 口栗野第1浄水場 578 立方メートル 1井 口栗野第2浄水場 1,332 立方メートル 2井 粕尾第2浄水場 700 立方メートル 1井 清洲第1浄水場 1,206 立方メートル 1井 清洲第2浄水場 706 立方メートル 1井 永野浄水場 255 立方メートル 2井  (平成29年3月28日認可)					
140	20	109	46	24	12	3	0						
125	20	93	37	24	12	3	0						
140	21	110	43	24	11	3	0						
125	20	94	31	24	14	3	1						
141	22	110	46	24	17	3	1						
127	22	93	35	24	14	3	1						
141	22	109	40	24	12	3	0						
0	0	0	0	0	0	0	0						
143	41	109	71	24	25	3	1						
0	0	0	0	0	0	0	0						
144	42	110	75	24	23	3	1						導配水管延長 782,811.22m